

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)

Společnost ČEPS, a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť/velmi vysokého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena věcná břemena a ochranná pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. V rozsahu výše citovaného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS, a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m (hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1. 1995).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy označené **V413 Střed** vlastněné a provozované naší společností, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 20 (25)m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení.

Na základě § 46, odst. 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. vyzýváme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromové a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy.

Zasláním a následným zveřejněním příloženého „UPOZORNĚNÍ“ plní ČEPS, a.s., svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Odstranění nebo okleštění stromové a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., § 46, odst. 9 (energetický zákon).

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÝ A JINÝCH POROSTŮ PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU V TERMÍNU DO 31. 3. 2017.

Současně oznamujeme, že v termínu od 15.11.2016 – do 30.4.2017 vyhledají vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci firmy pověřené společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocní těm vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této věci bude s Vámi uzavřena Smlouva o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení.

V případě potřeby Vám poskytne bližší informace zástupce společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o., paní **Alena Spišáková**, tel. 724 438 167; email: alena.spisakova@foresterservis.cz.

V Rybí 8.12.2016



FORESTER SERVIS, s.r.o.

742 65 Rybí 171

tel.: 724 438 167

IČ: 27789624 DIČ: CZ27789624

Mgr. Jiří Jermář

jednatel společnosti

FORESTER SERVIS s.r.o.

Vyvěšeno dne: 13.12.2016

OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN

Přestavky u Čerčan 48


257 22, Čerčany

IČO 00232564


Tel.: 317 777 822

www.prestavlkycercan.cz




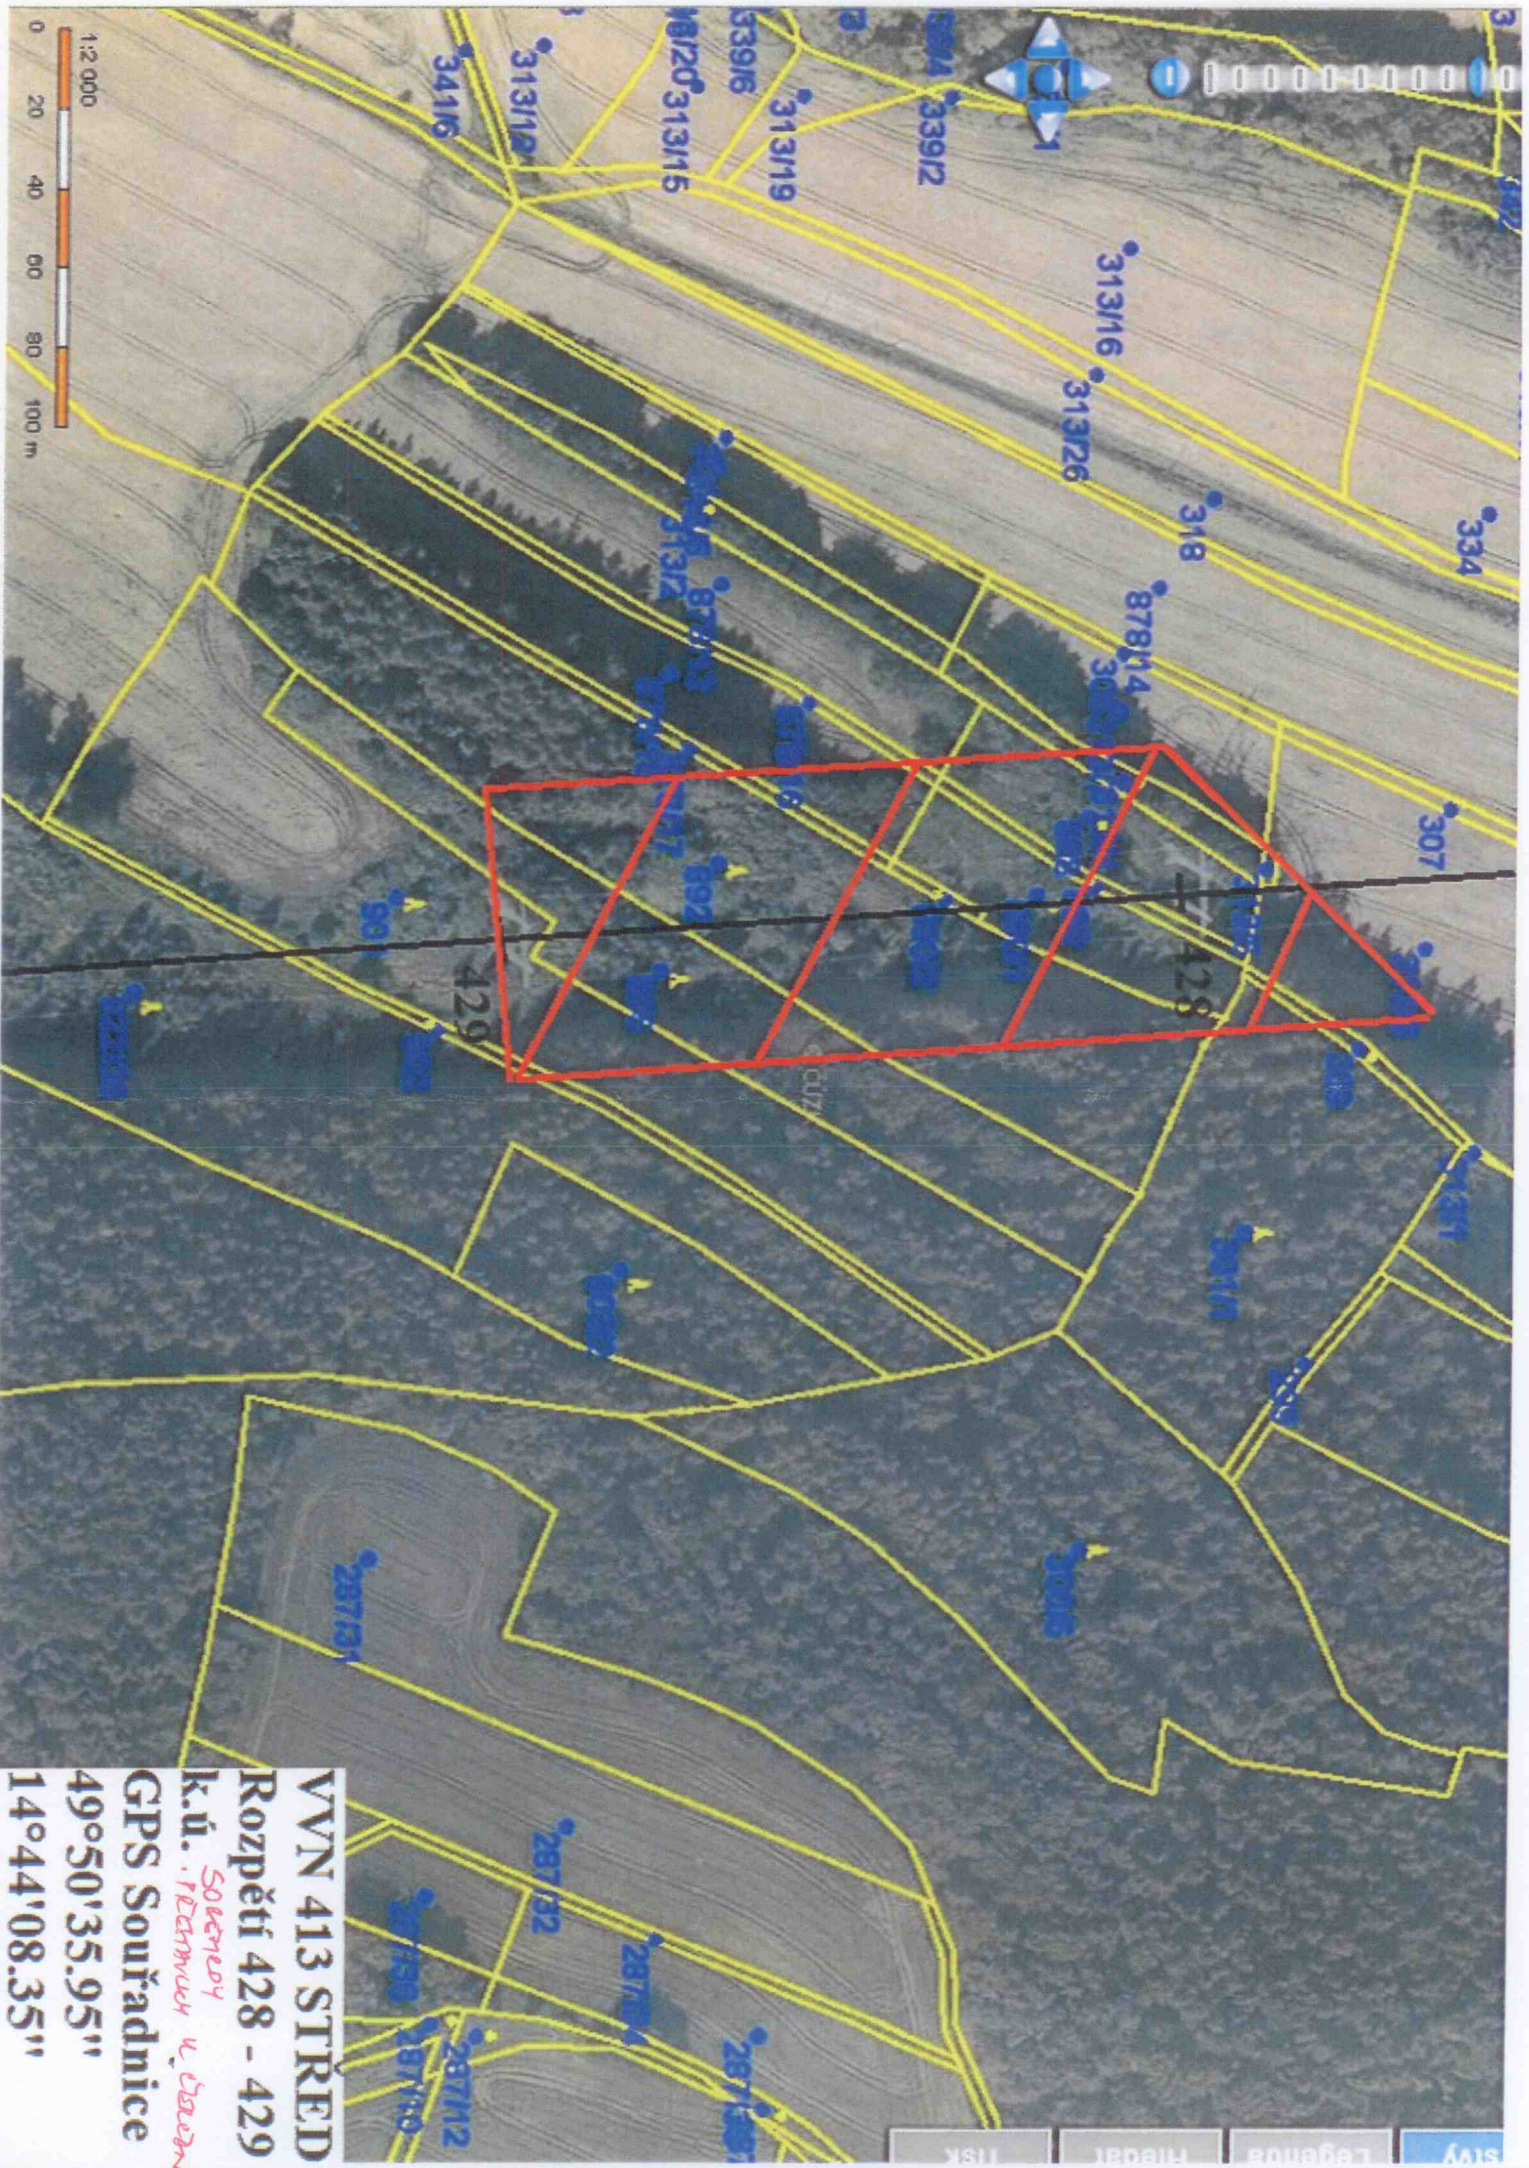

VWN 413 STŘED
Rozpětí 428 - 429
k.ú. *Soběmý u Čáslavi*
GPS Souřadnice
49°50'35.95"
14°44'08.35"

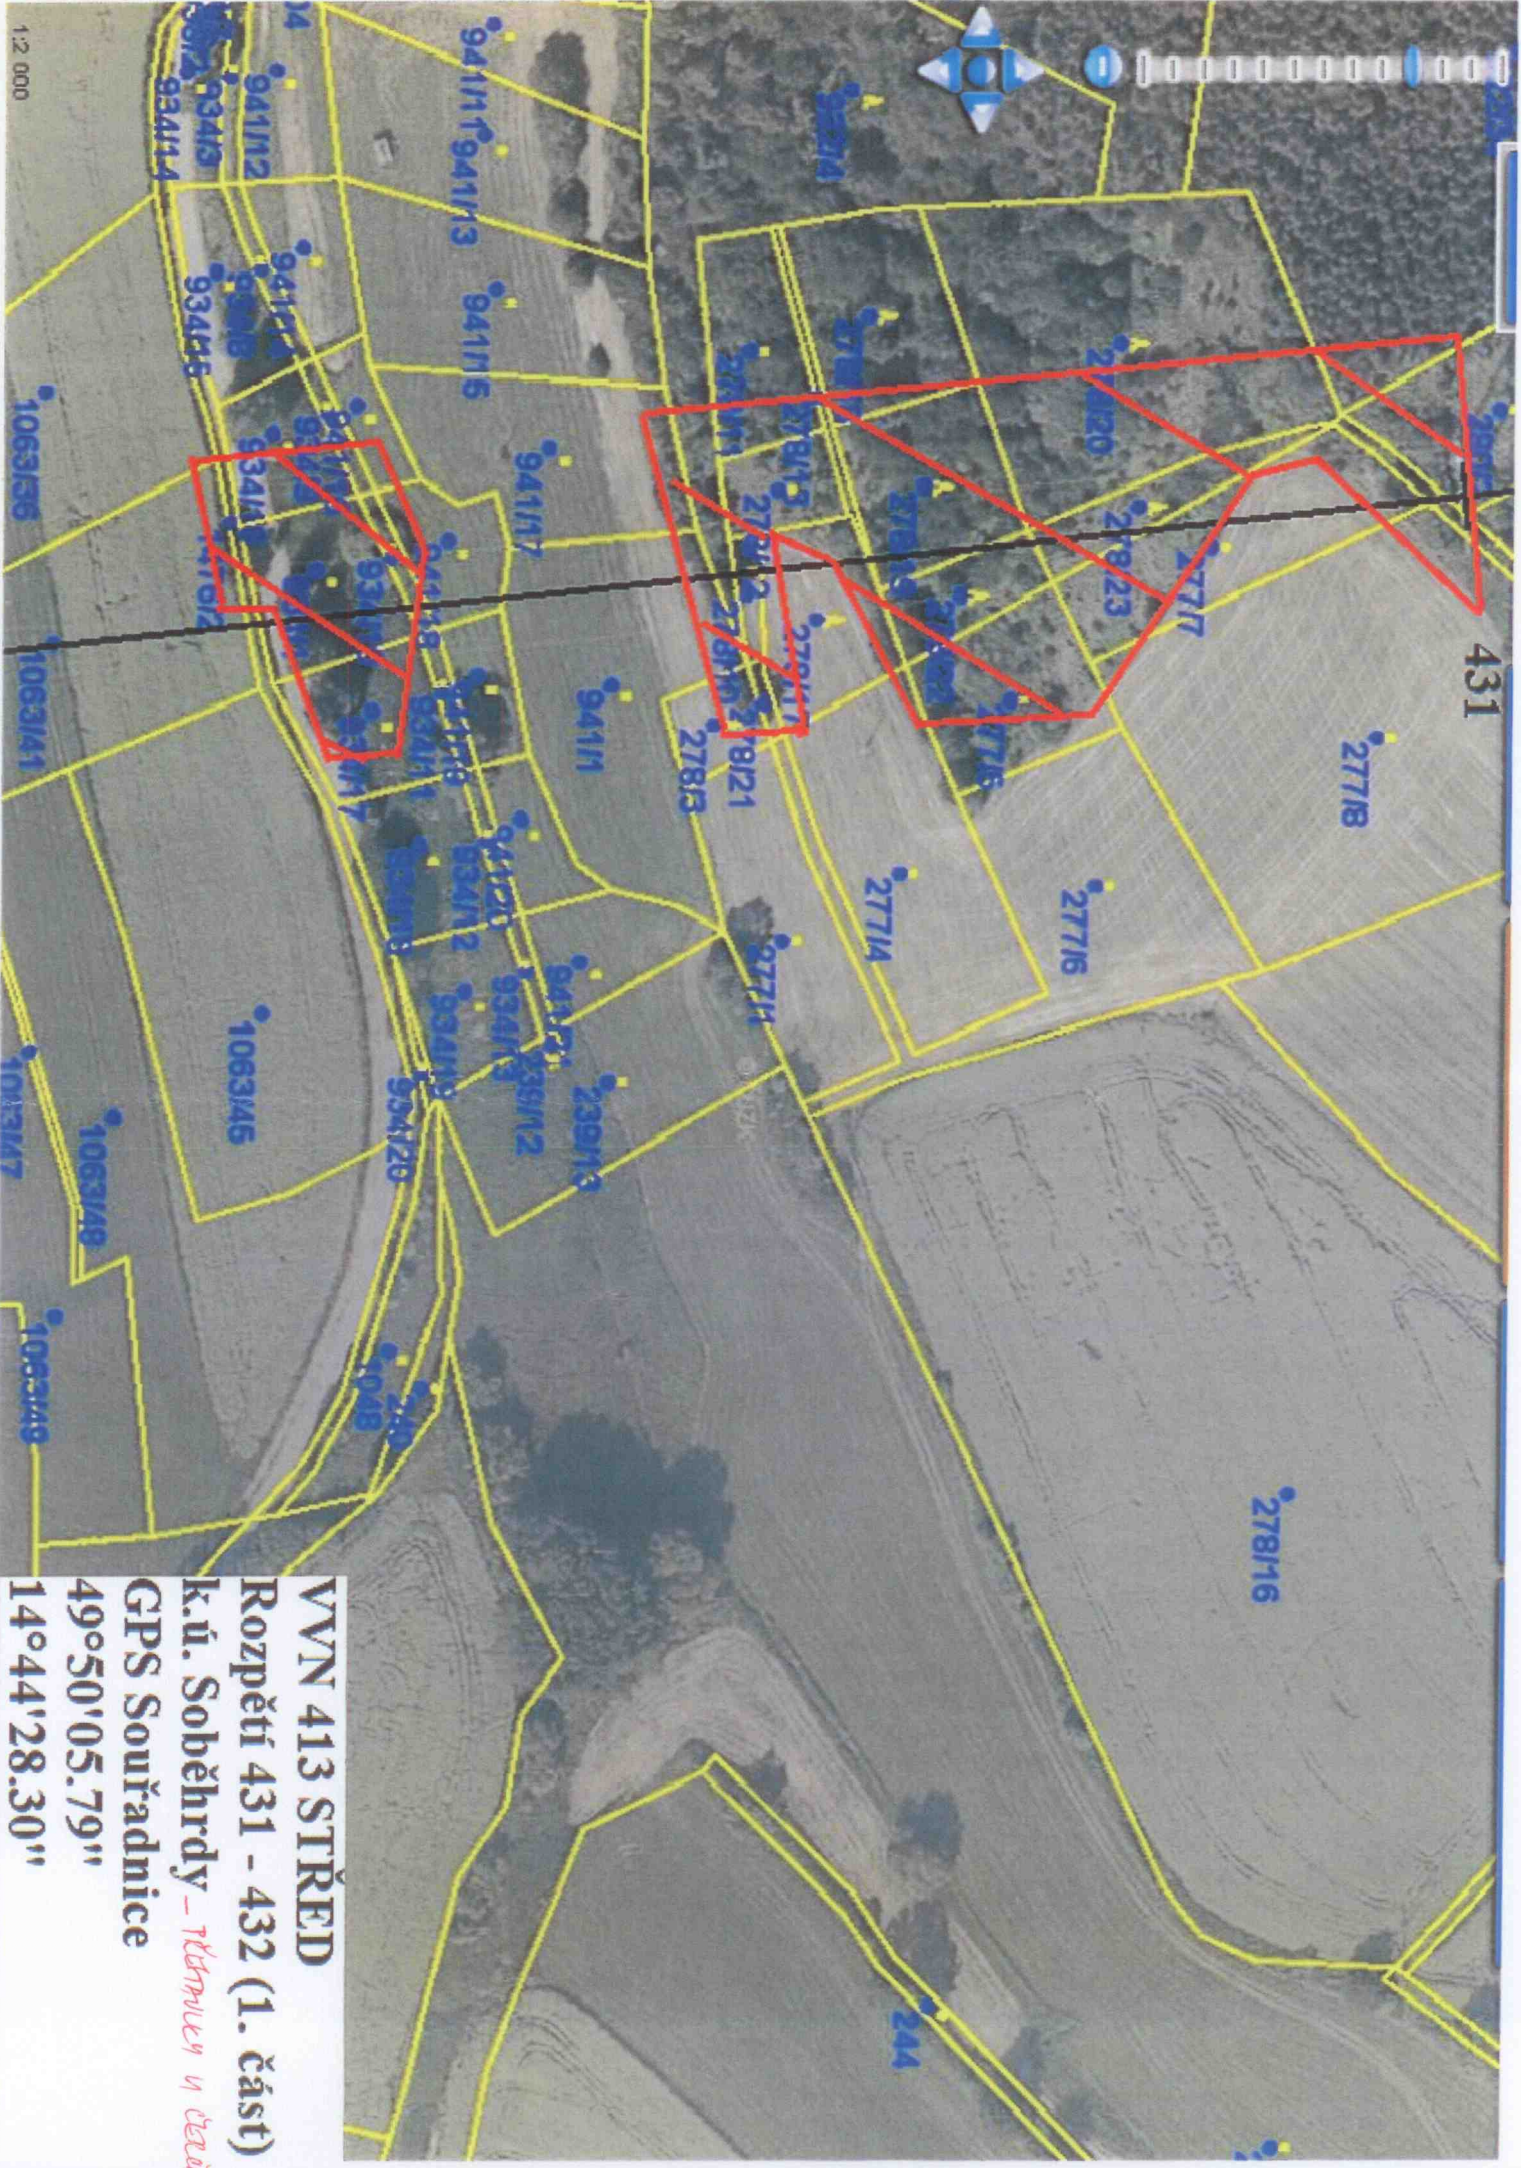

VVN 413 STŘED
Rozpětí 431 - 432 (1. část)
k.ú. Soběhrdy - *řekouček u čerap*
GPS Souřadnice
49°50'05.79"
14°44'28.30"

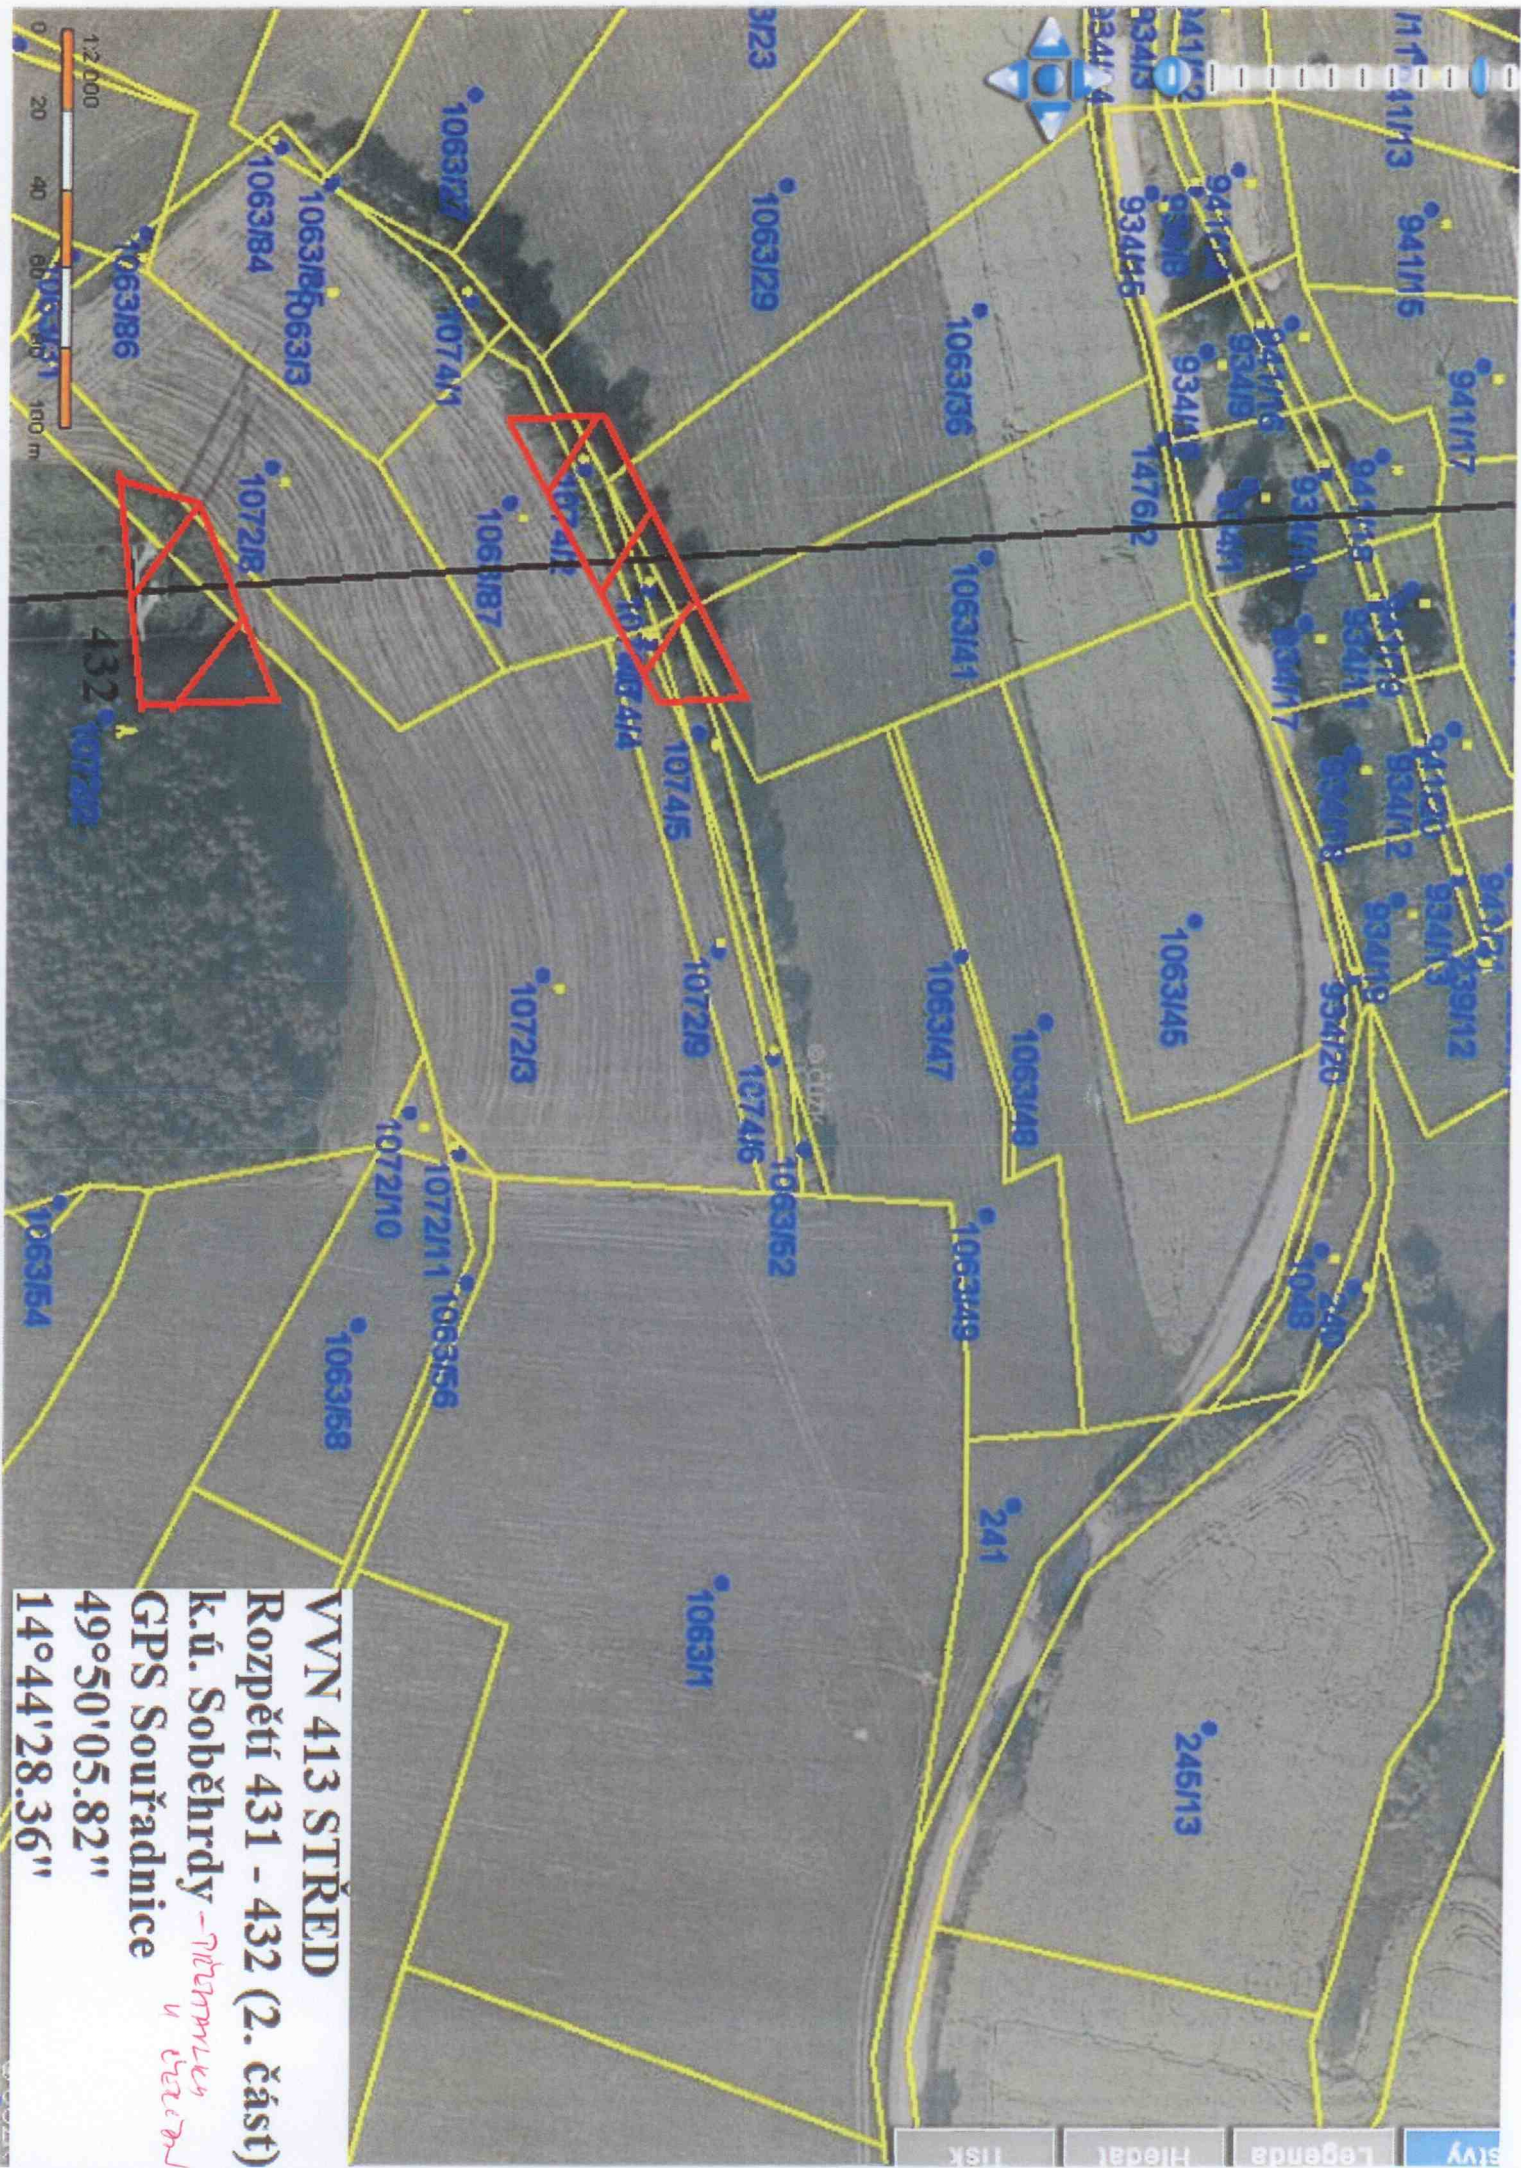

VVN 413 STŘED
Rozpětí 431 - 432 (2. část)
k.ú. Soběhrdy - *řeka v čelně*
GPS Souřadnice
49°50'05.82"
14°44'28.36"